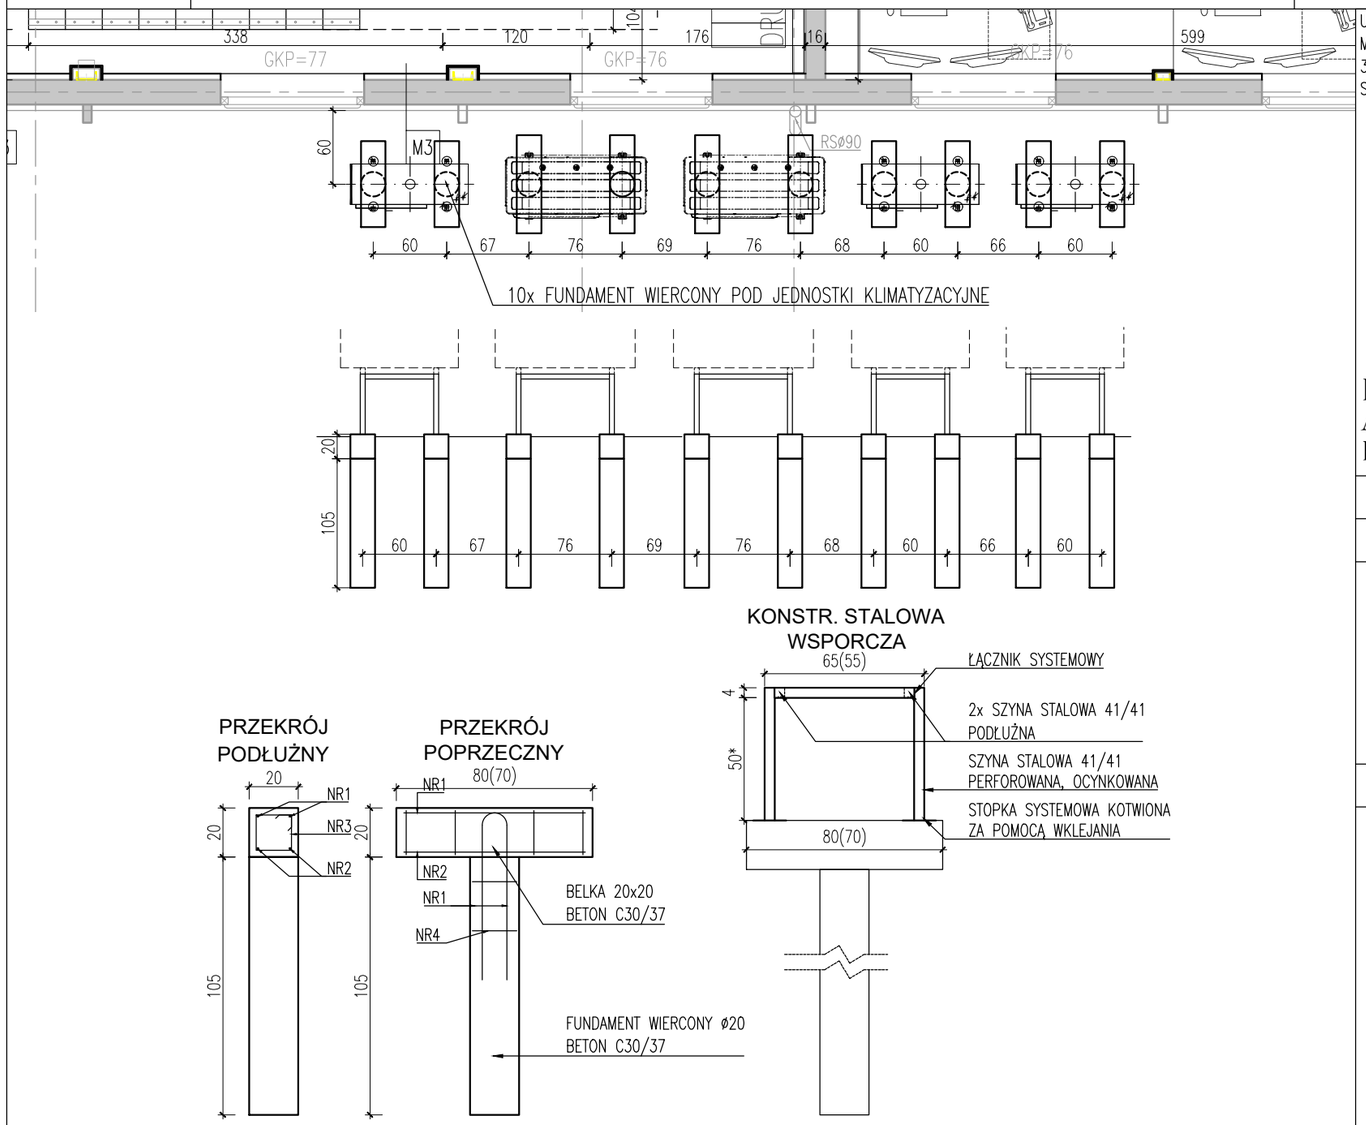

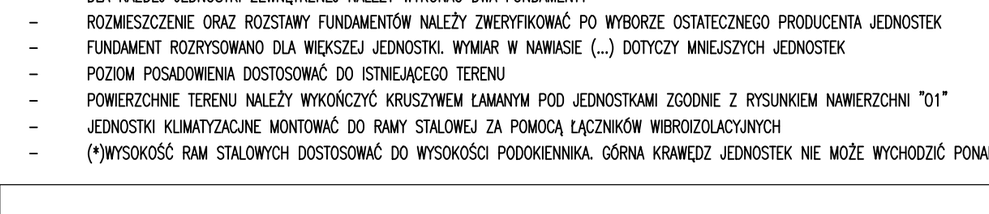

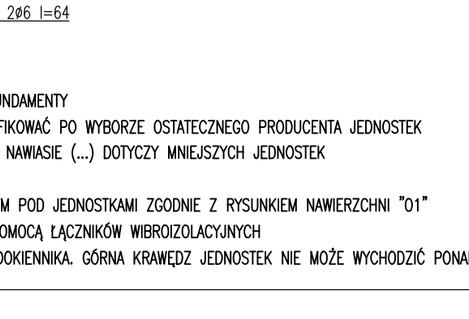

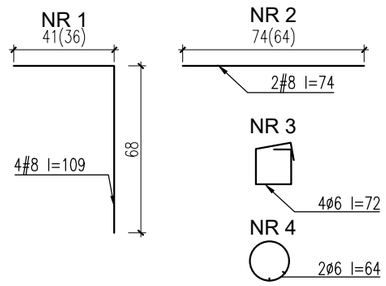

BETON C30/37 ilość 0,65m3

STAL ZBROJENIOWA ilość 24kg
B500SP

UWAGI:

- DLA KAŻDEJ JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ NALEŻY WYKONAĆ DWA FUNDAMENTY
- ROZMIESZCZENIE ORAZ ROZSTAWY FUNDAMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO WYBORZE OSTATECZNEGO PRODUCENTA JEDNOSTEK
- FUNDAMENT ROZRYSOWANO DLA WIĘKSZEJ JEDNOSTKI. WYMIAR W NAWIASIE (...) DOTYCZY MNIEJSZYCH JEDNOSTEK
- POZIOM POSADOWIENIA DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO TERENU
- POWIERZCHNIE TERENU NALEŻY WYKOŃCZYĆ KRUSZYWEM ŁAMANYM POD JEDNOSTKAMI ZGODNIE Z RYSUNKIEM NAWIERZCHNI "01"
- JEDNOSTKI KLIMATYZACJNE MONTOWAĆ DO RAMY STALOWEJ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW WIBROIZOLACYJNYCH
- (*)WYSOKOŚĆ RAM STALOWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYSOKOŚCI PODOKIENNIKA. GÓRNA KRAWĘDZ JEDNOSTEK NIE MOŻE WYCHODZIĆ PONAD PODOKIENNIK.

ULICA
MICKIEWICZA 9A
34-200
SUCHA BESKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU
27	SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH
SKALA	
1:50	

KOD	BRANŻA	STADIUM
2501/ A	ARCHITEKTURA	PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT	SPRAWDZAJĄCY
IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS	
mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07	mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA .06.2026	INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW DYREKCJI BPN WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.