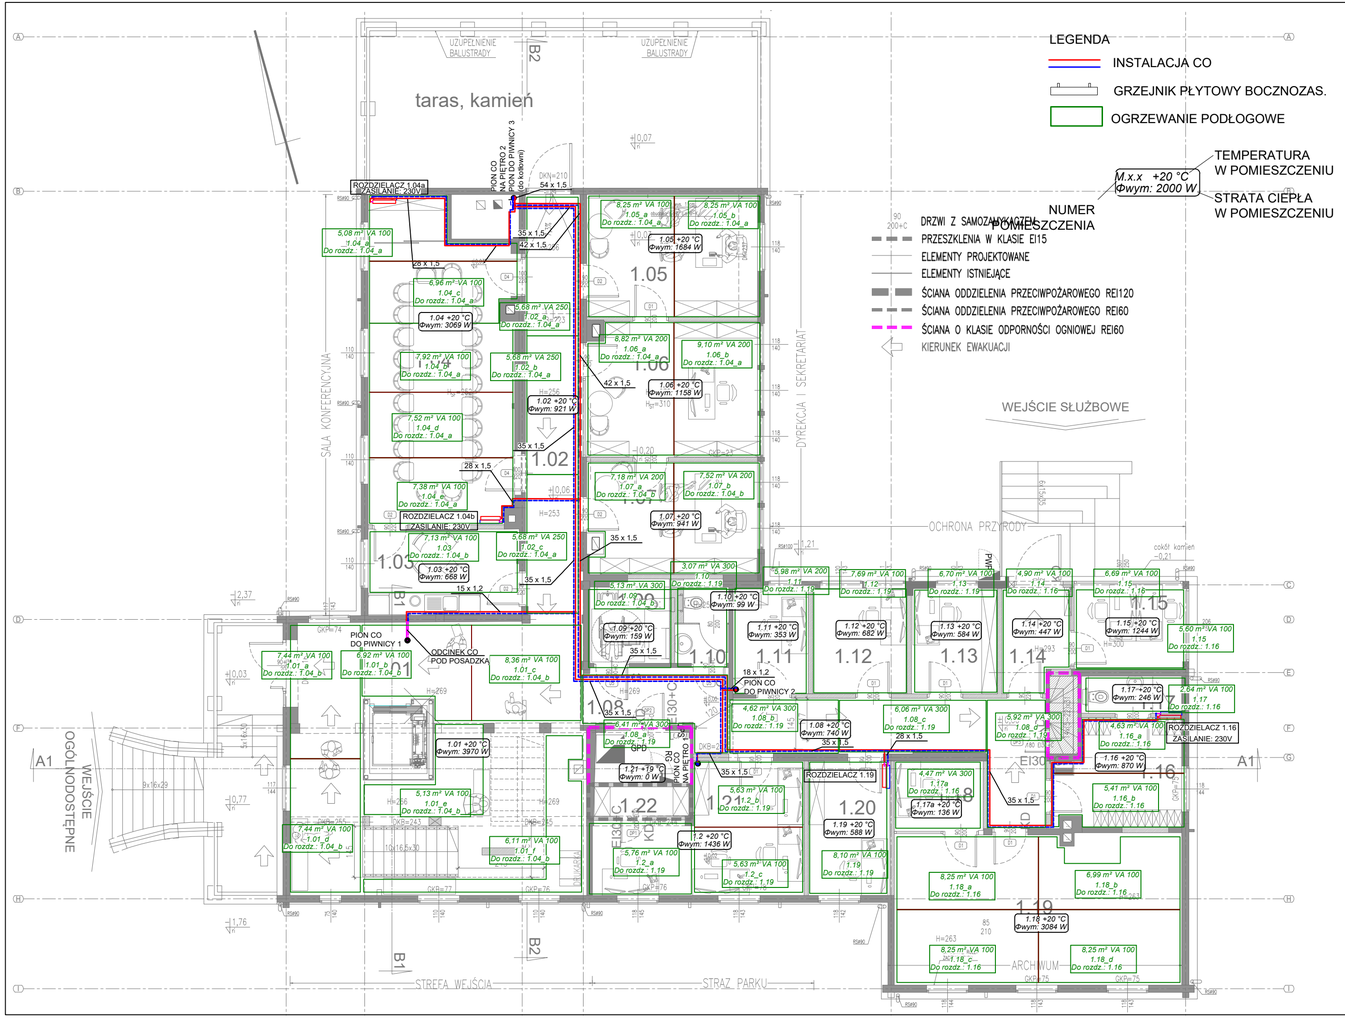

LEGENDA

- INSTALACJA CO
- GRZEJNIK PŁYTOWY BOCZNOZAS.
- OGRZEWANIE PODŁOGOWE

M.x.x +20 °C / Φwym: 2000 W — TEMPERATURA W POMIESZCZENIU / STRATA CIEPŁA W POMIESZCZENIU

NUMER POMIESZCZENIA

- DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
- PRZESZKLENIA W KLASIE EI15
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI120
- ŚCIANA ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO REI60
- ŚCIANA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60
- KIERUNEK EWAKUACJI

Rozdzielacz: 1.16
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 900 mm
G = 1108,2 [kg/h]
Δp min = 24,67 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.18_c	173,1		1,35
2	Podłoga grzewcza	1.18_a	173,1		1,35
3	Podłoga grzewcza	1.17a	10,4		0,00
4	Podłoga grzewcza	1.18_d	173,1		1,35
5	Podłoga grzewcza	1.18_b	146,7		0,97
6	Podłoga grzewcza	1.16_b	61,2		0,17
7	Podłoga grzewcza	1.16_a	52,3		0,12
8	Podłoga grzewcza	1.14	70,9		0,23
9	Podłoga grzewcza	1.17	43,8		0,09
10	Ściana grzewcza	1.15	62,8		0,18
11	Podłoga grzewcza	1.15	140,5		0,89

Rozdzielacz: 1.19
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 1050 mm
G = 472,4 [kg/h]
Δp min = 6,55 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.2_a	56,5		0,14
2	Podłoga grzewcza	1.2_c	55,2		0,14
3	Podłoga grzewcza	1.08_a	15,8		0,01
4	Podłoga grzewcza	1.2_b	55,2		0,14
5	Podłoga grzewcza	1.19	50,9		0,12
6	Podłoga grzewcza	1.08_b	11,4		0,01
7	Podłoga grzewcza	1.10	7,6		0,00
8	Podłoga grzewcza	1.11	29,1		0,04
9	Podłoga grzewcza	1.08_c	14,9		0,01
10	Podłoga grzewcza	1.12	86,3		0,33
11	Podłoga grzewcza	1.08_d	14,6		0,01
12	Podłoga grzewcza	1.13	75,0		0,25

Rozdzielacz: 1.04_b
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 900 mm
G = 925,3 [kg/h]
Δp min = 17,42 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.01_d	127,8		0,74
2	Podłoga grzewcza	1.01_a	127,8		0,74
3	Podłoga grzewcza	1.01_e	88,1		0,35
4	Podłoga grzewcza	1.01_f	104,9		0,50
5	Podłoga grzewcza	1.01_b	118,9		0,64
6	Podłoga grzewcza	1.01_c	143,5		0,93
7	Podłoga grzewcza	1.03	106,1		0,51
8	Podłoga grzewcza	1.09	11,9		0,01
9	Podłoga grzewcza	1.07_a	47,1		0,10
10	Podłoga grzewcza	1.07_b	49,4		0,11

Rozdzielacz: 1.04_a
Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8632)
Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z ryglem 1050 mm
G = 910,7 [kg/h]
Δp min = 24,55 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	G [kg/h]	Nast. (P)	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	1.04_e	79,1		0,28
2	Podłoga grzewcza	1.02_c	29,4		0,04
3	Podłoga grzewcza	1.04_d	80,6		0,29
4	Podłoga grzewcza	1.04_b	85,0		0,32
5	Podłoga grzewcza	1.02_b	29,4		0,04
6	Podłoga grzewcza	1.04_c	74,7		0,25
7	Podłoga grzewcza	1.04_a	54,5		0,13
8	Podłoga grzewcza	1.06_a	59,4		0,16
9	Podłoga grzewcza	1.02_a	29,4		0,04
10	Podłoga grzewcza	1.06_b	61,4		0,17
11	Podłoga grzewcza	1.05_a	164,0		1,21
12	Podłoga grzewcza	1.05_b	164,0		1,21

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA
BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU	
CO2	PARTER CENTRALNE OGRZEWANIE	
SKALA	1:100	
KOD	BRANŻA	STADIUM
2501/IS	SANITARNA	PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS

mgr inż. LESZEK CHMILEWSKI
UPRAWNIENIA NR 95/2001

mgr inż. MAREK KULESZA
UPRAWNIENIA NR MAP/0218/POOS/09

UZGODNIENIA

DATA 03.2026

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DYREKCJI BPN
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ZAWOJA 1403, 34-222 ZAWOJA, DZIAŁKA NR EWID. 21621/45, ID DZIAŁKI 121508_2.0002.21621/45
INWESTOR	BABIOGÓRSKI PARK NARODOWY ,ZAWOJA 1403, 34-222 ZAWOJA

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.