


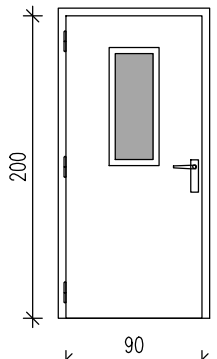
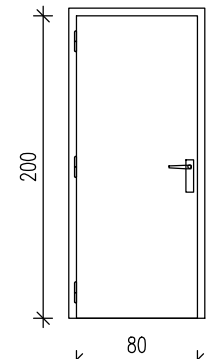
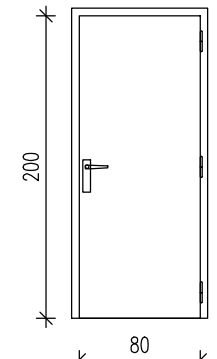


TYP DRZWI		DS22		DS23		DS24	
NUMER NA RYSUNKU		47L; 48P; 72L; 73P; 75P		54L		74P; 74L; 76P	
ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		Wewnątrz		Wewnątrz		wewnątrz	
SCHEMAT WIDOK ZEWNĘTRZNY SKRZYDŁA							
							
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	900		800		800	
	H	2000		2000		2000	
lewe/prawe		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO
POZIOM -2	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM -1	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
POZIOM 0	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
PIĘTRO 1	IŁOŚĆ :	1	1	1	0	0	0
PIĘTRO 2	IŁOŚĆ :	1	2	0	0	1	2
PIĘTRO 3	IŁOŚĆ :	0	0	0	0	0	0
ŁĄCZNIE:		2	3	1	0	1	2
odporność ogniowa		EIS30		EIS30		EI30	
rodzaj drzwi		stalowe		stalowe		stalowe	
		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe z przeszkleniem		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne		drzwi płaszczone, jednoskrzydłowe pełne	
szklenie		szyba ogniodoporna, szkło bezpieczne		-		-	
wyposażenie		Samozamykacz, klamki systemowe z szyldem,		zamykacz z funkcją biegu jałowego otwarcie >90°, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką		samozamykacz, klamki systemowe z szyldem, zamek z wkładką	
informacje dodatkowe		-		okucia, klamki i wyposażenie drzwi decydujące o sposobie zamykania powinny być maksymalnie bezgłośne		-	
wymagania izolacyjności termicznej		-		-		-	
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min35dB(72L;73P;75P)		Rw=min.42dB		-	
wykończenie		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ		malowane na kolor biały / jasnoszary LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	
UWAGI:		DRZWI 47, 48 WYPOSAŻYĆ TR		W przypadku braku możliwości zastosowania zamykacza z biegiem jałowym należy zastosować samozamykacz z rozpinanym ramieniem, ukryty lub przeznaczony do montażu po zewnętrznej stronie skrzydła DRZWI WYPOSAŻYĆ TR(ELEKTROTRZYMACZ)			

1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta.

2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze.

3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących.


4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przygotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim.

5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji.

7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.

ULICA MICKIEWICZA 9A
34-200 SUCHA BESKIDZKA

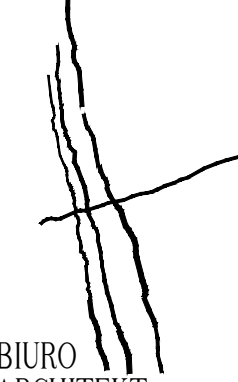

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.

ZD7

SKALA

1:50

KOD

2607/A

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJ. WYKONAWCZY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN, PODPIS

mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA
UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07

mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK
UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B

UZGODNIENIA

DATA

.09.2026

INDEKS

A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmienianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.