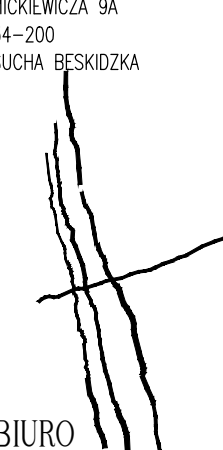
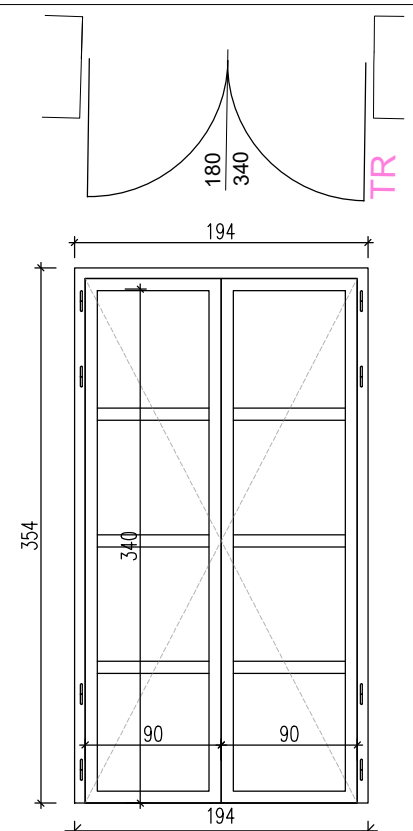
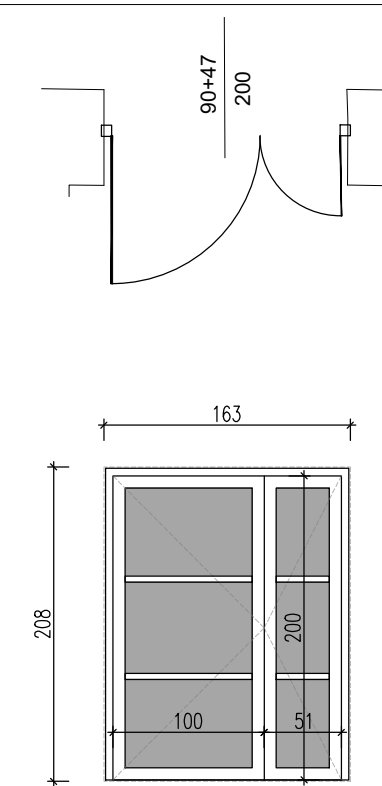


			ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BESKIDZKA	NR RYS.	PRZEDMIOT RYSUNKU	
TYP DRZWI			 BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK	ZD12	ZESTWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ELEWACJA	
NUMER NA RYSUNKU	D98 (P)	D101 (L)				
ZEWNETRZNE/WEWNETRZNE	ZEWNETRZE	ZEWNETRZE				
SCHEMAT WIDOK ZEWNETRZNY SKRZYDLA						
Minimalne wymiary w świetle ościeżnicy (mm)	S	1800	900+470	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ, PODPIS mgr inż. arch. SYLWIA BARTOSZEWSKA UPRAWNIENIA NR 32/LOIA/07 mgr inż. arch. ANDRZEJ KACZMARCZYK UPRAWNIENIA NR 212/89 B-B UZGODNIENIA 1. Montaż, dobór rodzaju powłok malarskich, okuć i ew. sposób impregnacji należy przedstawić próbki materiałowe do akceptacji przez projektanta 2. Wszystkie drzwi drewniane z dostępem od strony foyer teatru należy wykończyć w jednolitym kolorze. 3. Nowe drzwi (te które będą w miejsce tych wyglądających na stare) będą drewniane i będą wykonane na wzór drzwi istniejących. 4. Po wyborze dostawcy stolarki należy przygotować dokumentację warsztatową drzwi drewnianych nawiązujących do istniejących wraz z próbkami do zatwierdzenia z nadzorem Budowy i Konserwatorskim. 5. Wszystkie nowo montowane drzwi muszą posiadać odpowiednie aprobaty i certyfikaty. 6. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych i po demontażu istniejącej stolarki, należy dokonać wyboru producenta oraz przeprowadzić rewizję wielkości otworów w porozumieniu z projektantem konstrukcji. 7. Wyboru wyposażenia drzwi (w tym m.in. zamykaczy) o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej należy dokonać w porozumieniu z inwestorem.		
lewe/prawe		-	-			
POZIOM -2	ILOŚĆ :	0	0			
POZIOM -1	ILOŚĆ :	0	0			
POZIOM 0	ILOŚĆ :	1	2			
PIĘTRO 1	ILOŚĆ :	0	0			
PIĘTRO 2	ILOŚĆ :	0	0			
PIĘTRO 3	ILOŚĆ :	0	0			
ŁĄCZNIE:		1	2			
odporność ogniowa		-	-			
rodzaj drzwi		stalowe	stalowe			
		drzwi dwuskrzydłowe bramowe, pełne	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone			
szklenie		-	, szkło bezpieczne			
wyposażenie		zamykacz z funkcją biegu jałowego, pochwyt dwustronny,	zamykacz z funkcją biegu jałowego, pochwyt dwustronny, elektryczny siłownik wspomagający otwieranie z dwustronnym fotokomórką			
informacje dodatkowe		LISTWA OPADAJĄCA	LISTWA OPADAJĄCA			
wymagania izolacyjności termicznej		U=1,3W/m²K	U=1,3W/m²K			
wymagania izolacyjności akustycznej		Rw=min.42dB	-			
wykończenie		kolor grafit od zewnqtrz a od wnętrza czarny mat. LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ	kolor biały LUB INNY PO UZGODNIENIU Z INWESTOREM I WKZ			
UWAGI:		DRZWI WYPOSAŻYĆ TR	skrzydło czynne 90, szerokość skrzydła biernego dostosować do szerokości otworu			

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJACYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O, OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GNIAZD ZASILAJACYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZIŃCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.