


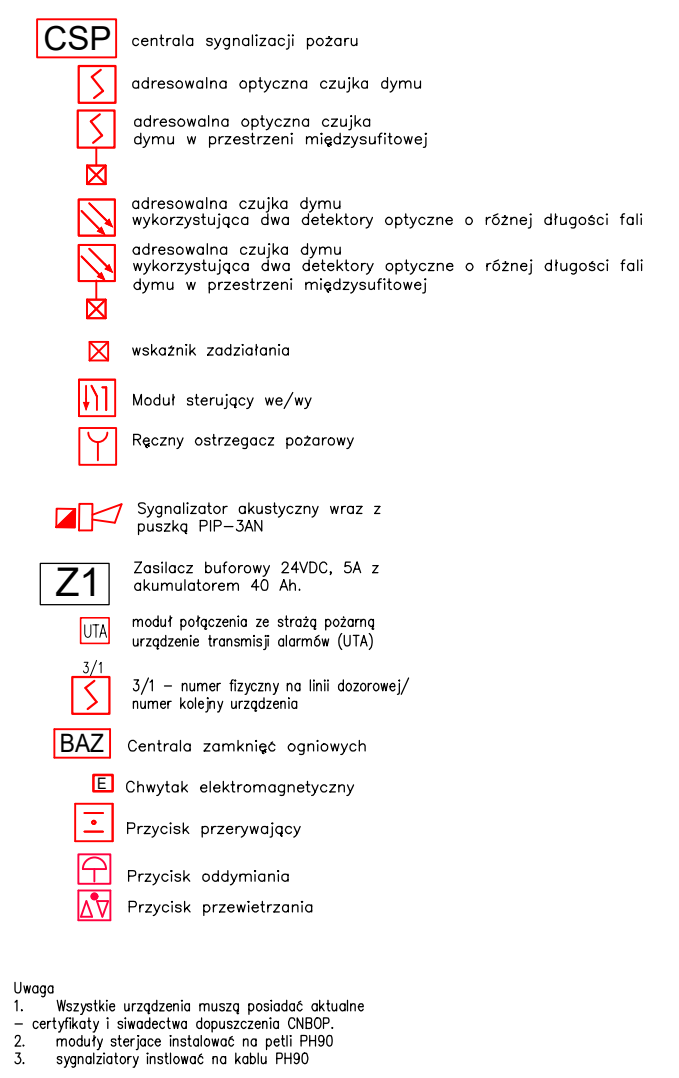

Uwaga

1. Wszystkie urządzenia muszą posiadać aktualne – certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBP.
2. moduły sterjące instalować na petli FH90
3. sygnalizatory instalować na kablu FH90

REWIZJA 25.09.2026 opracowanie A.GAWOR
Dodanie sterowania drzwiami p.poż i kontroli dostępu
Zmiana czujek jonizacyjnych na cz. z podwójnym tłem optycznym

Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego budynków Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie polegające na przebudowie z remontem dla dostosowania

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

CUDZIŁO ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

mgr inż. arch. Karol Cudziło nr. umr. MA/083/18	
--	--

POLYMERIZATION OF SPINNING POLYMER	

Jarosław Zalewski nr upr. MAZ/0225/POOT/09 SPRAWOZDAWCY I NR UPRAWNIENIA POOPOL	
---	--

mgr inż. Leszek Bożek nr upr. Wg-441/94	

ELECTRYCZNA/TELETECHNIKA		09.2023	1:100
--------------------------	--	---------	-------

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY		E-103
Instalacja SSD – smt konstrukcji 1		

Instalacje SSF – Izol. Korymbyjacji I	2 100
RAJA OPERACJONALNA TYTUŁU RYSUNKOWI RYSUNKU	